


WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN  
- rzut parteru  
SKALA 1:100

istn. doziemny odcinek instalacji  
kanalizacji sanitarnej PVC Ø160  
do kanalizacji wiejskiej

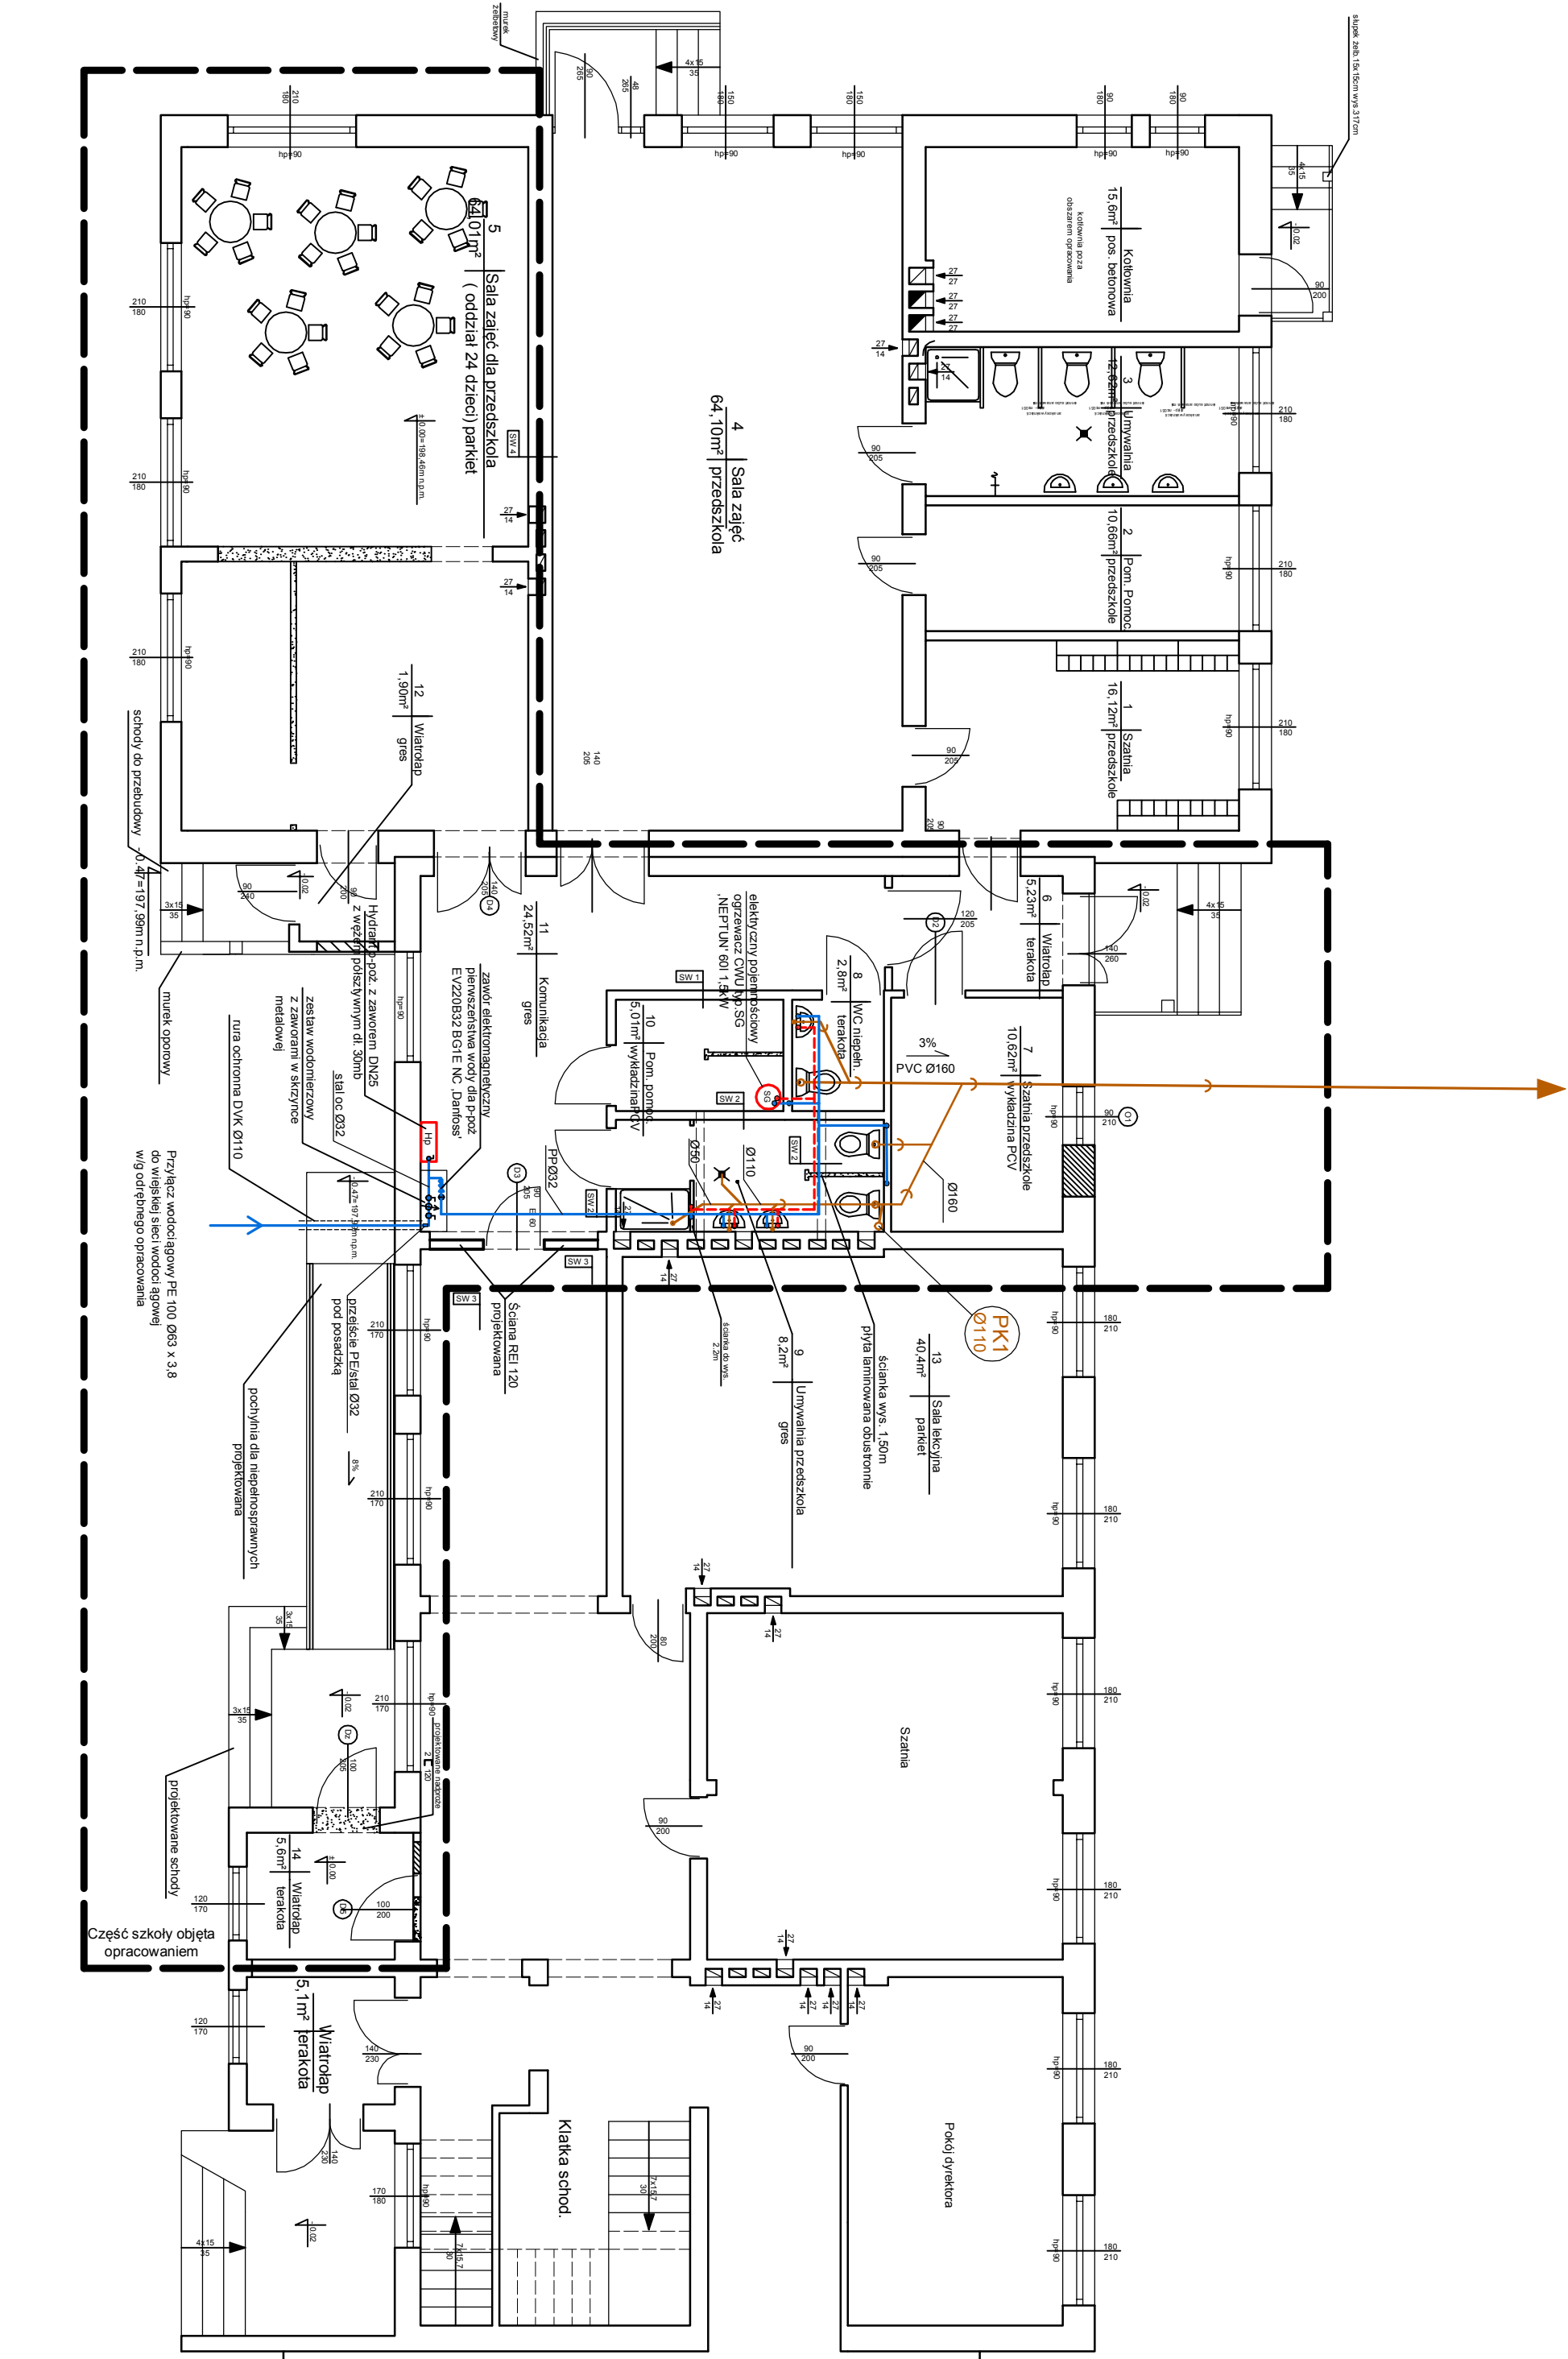

- LEGENDA:
- Instalacja ZW z rur PP
  - Instalacja CWU z rur PP „stabil”
  - Instalacja CWU cyrkulacja z rur PP „stabil”
  - Instalacja kanalizacyjna z rur PVC

ŚCIANY WEWNĘTRZNE :

SW 1	TYNK WEWN. CEM.-WAP.
	SCIANA ISTNIEJĄCA
	TYNK WEWN. CEM.-WAP.

SW 2	PL. YTKI DO WYS. 2,0m (UMYWALINA)
	POWYZEJ 2,0m TYNK WEWN. CEM.-WAP.
	SCIANA ISTNIEJĄCA
	TYNK WEWN. CEM.-WAP.

SW 3	REI 120
	SCIANA PROJEKTOWANA TYPU LAFARGE-NIDA
	GIPS TYPU 155B 50
	2x PL. YTA GIPS.-KARTON 2x12,5mm
	KONSTRUKCJA RUSZTU 2xNIDA C50
	WETNA MINERALNA gr.60mm o $\rho > 150\text{kg/m}^3$
	2x PL. YTA GIPS.-KARTON 2x12,5mm

SW 4	TYNK WEWN. CEM.-WAP.
	SCIANA ISTNIEJĄCA
	TYNK WEWN. CEM.-WAP.

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- OTWORY DO ZAMUROWANIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE

BIURO PROJEKTÓW-ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ			
39-100 ROPCZYCE ul. Wypiańskiego 4			
tel. 772-006-040			
TEMAT	Projekt przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń konygnacji parteru szkoły podstawowej w Ostrowie na przedszkole publiczne.		
INWESTOR	Gmina Ostrow, 39-103 Ostrow		
LOKALIZACJA	Ostrow, dzialki nr ewid. 1355 i 1354/1		
NAZWA RYSUNKU	Wewnętrzna instalacja wod-kan i p.poz.		SKALA 1:100
PROJEKTOWAŁ:	mjr. inż. Wacław Tobiasz, S-75/89		
SPRAWDZIŁ:	mjr. inż. Andrzej Panek, PDK/10003/POCS/08		
OPRACOWAŁ:	mjr. inż. Walentyna Wiesz, upr. 34/75		
DATA	LISTOPAD 2017r.		Nr rys. A-03