


HYDRANT WEWNĘTRZNY P-POŻ.


SPÓSÓBY PODŁĄCZENIA ZAWÓRU HYDRANTOWEGO 25



UMAGA:

HYDRANTY WEWNĘTRZNE TYP PN-EN 671-1(hydranty 25) SĄ MONTOWANE W SIECI INSTALACYJNEJ 1" Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 25.

W HYDRANTACH TYP PN-EN671-1 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA ZAWORU 52 PRZY SIECI INSTALACYJNEJ 2"

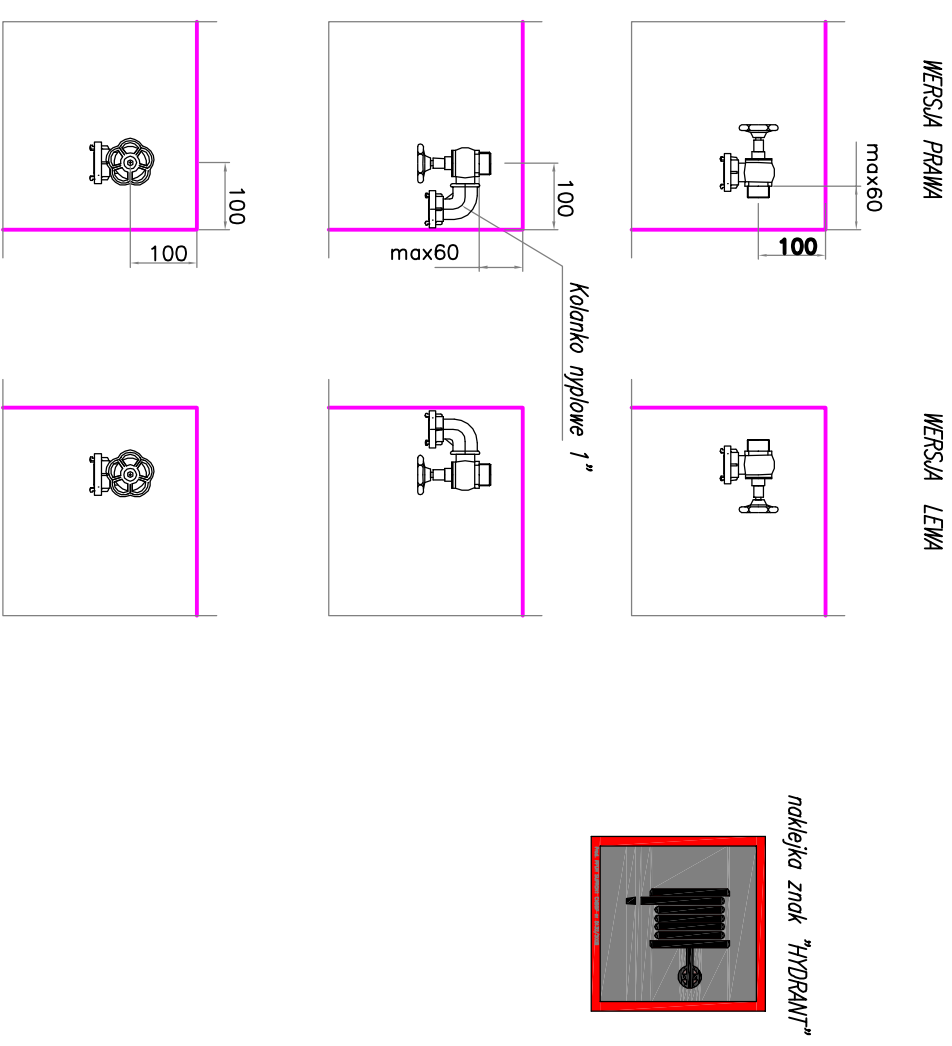

<p align="center">BIURO PROJEKTÓW-ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ 39-100 ROPCZYCE ul. Wyspiańskiego 4 tel. 772-006-040</p>	
TEMAT	Projekt przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji parteru szkoły podstawowej w Ostrowie na przedszkole publiczne.
INWESTOR	Gmina Ostrów, 39-103 Ostrów
LOKALIZACJA	Ostrów, działki nr ewid. 1385 i 1384/1
NAZWA RYSUNKU	WEWNĘTRZNY HYDRANT P-POŻ.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Wacław Tobiasz upr. S-7/95
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Andrzej Panek upr. PDK/0003/P00S/08
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Walentyna Wisz, upr. 34/75
DATA	LISTOPAD 2017r. Nr rys. S-2